

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

Lechner Nonprofit Kft.

ÖSSZESÍTŐ LAP

HET- 00477682

Épület (önálló rendeltetési egység)

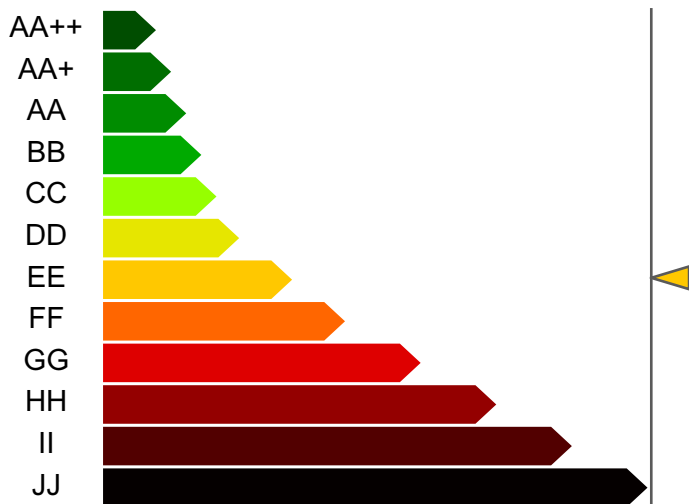
Rendeltetés: Egyéb
Cím: 9161 GYŐRSÖVÉNYHÁZ
GÁRDONYI GÉZA utca 45
HRSZ: 94/12
Az épület védettsége: Nem védett

Megrendelő

Név: GYŐRSÖVÉNYHÁZ POLGÁRMESTER
Cím: Magyarország (HU)
9161 GYŐRSÖVÉNYHÁZ
PETŐDI SÁNDOR UTCA 100



Energetikai minőség szerinti besorolás: EE



Átlagosnál jobb

Energetikai adatok

Fűtött alapterület: 1036,2 m²

Összesített energetikai jellemző:

-méretezett érték: 309,83 kWh/m²a
-követelményérték: 160,27 kWh/m²a
-a követelményérték százalékában: 193,3%

Fajlagos hővesztésgtényező:

-méretezett érték: 0,95 W/m²K
-a követelményérték százalékában: 307,14%

Megújuló energia részarány (a méretezett összesített energetikai jellemző százalékában): 0%

Tanúsító szakember adatai

Név: SZLÁVIK RÓBERT
Cím: 2016 Leányfalu
Mogyorós utca 2.
Telefon: 209652630
Email: robert.szlavik@gmail.com



Jogosultsági szám: TE-013-60532 (MMK)

Alátámasztó munkarész:

-kelte: 2016. augusztus 18.
-készítő szoftver megnevezése:
WinWatt 7.44 (2016. 5. 18.)
-azonosítója a tanúsítónál:
9161-94/12 M

Korszerűsítési javaslat

Külső homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, padlásfödém hőszigetelés, kondenzációs gázkazán és szabályozott fűtési rendszer kiépítése javasolt. Új napelemes rendszer kiépítése javasolt.

A javaslattal elérhető besorolás: CC

Megjegyzés

Külső homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, padlásfödém hőszigetelés, kondenzációs gázkazán és szabályozott fűtési rendszer kiépítése javasolt. Új napelemes rendszer kiépítése javasolt.

Tanúsítás módszere: Teljes épület, számítással

A tanúsítvány kiállításának oka:
pályázathoz

Hiteles kiállítás dátuma: 2016. augusztus 18.

Alíráás

(Pecset helye)

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: GYŐRSÖVÉNYHÁZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MEGLÉVŐ
9161 GYŐRSÖVÉNYHÁZ
GÁRDONYI GÉZA utca 45.
Hrsz: 94/12

Megrendelő: GYŐRSÖVÉNYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL
9161 GYŐRSÖVÉNYHÁZ, PETŐDI SÁNDOR UTCA 100

Tanúsító: Szlavik Róbert
2016 Leányfalu, Mogyorós utca 2.
regisztrációs szám: TE-013-60532
robert.szlavik@gmail.com

Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

309.8 kWh/m²a

Követelményérték (viszonyítási alap):

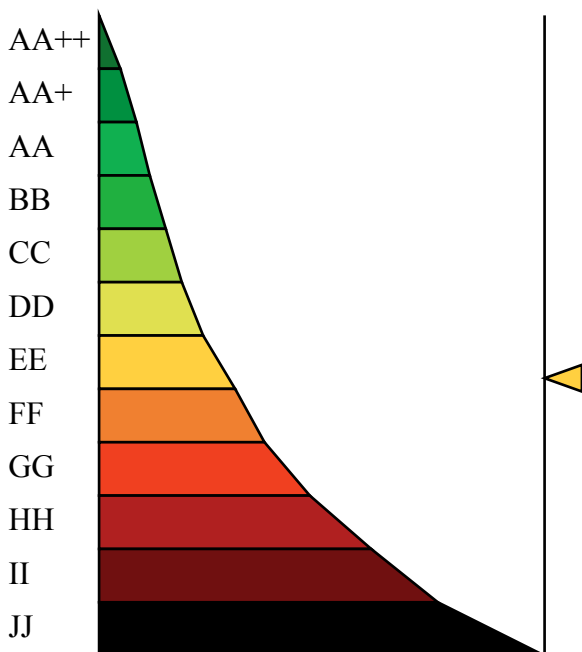
160.3 kWh/m²a

Az épület(rész) energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva:

193.3 %

Energetikai minőség szerinti besorolás:

EE (Átlagosnál jobb)



A tanúsítás oka: pályázathoz

Épület védettsége: Nem védett

Az épület építési ideje 1920.

Az épület utolsó jelentős felújításának ideje 1990.

Épület fűtött szintjeinek száma: 1

A tanúsítvány az egyszerűsített számítási módszerrel készült.

A javaslat(ok) együttes megvalósításával elérhető minősítés: CC

A korszerűsítési javaslatok leírása a számítási rész végén található.

Tanúsítvány azonosító tanúsítónál: 9161-94/12 M

Kelt: 2016.08.10.

Aláírás

2016.08.18.

Szerkezet típusok:**Ablak M**

Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)

Megengedett értéke: $1.15 \text{ W/m}^2\text{K}$ **A hőátbocsátási tényező megfelelő.**

Üvegezés g értéke: 0.783

Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: $0.120 \text{ m}^2\text{K/W}$ **Ablak T**

Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)

Hőátbocsátási tényező: $1.15 \text{ W/m}^2\text{K}$ Megengedett értéke: $1.15 \text{ W/m}^2\text{K}$ **A hőátbocsátási tényező megfelelő.**

Üvegezés g értéke: 0.522

Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: $0.120 \text{ m}^2\text{K/W}$ **Ajtó M**

Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: üvegezett ajtó (külső, fa vagy PVC)

Megengedett értéke: $1.15 \text{ W/m}^2\text{K}$ **A hőátbocsátási tényező megfelelő.**

Üvegezés g értéke: 0.783

Ajtó T

Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: üvegezett ajtó (külső, fa vagy PVC)

Hőátbocsátási tényező: $1.15 \text{ W/m}^2\text{K}$ Megengedett értéke: $1.15 \text{ W/m}^2\text{K}$ **A hőátbocsátási tényező megfelelő.**

Üvegezés g értéke: 0.522

R1 (Talajon fekvőpadló) M

Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: padló (talajra fektetett)

y méret: 1 m

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: $0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$ Megengedett értéke: $0.30 \text{ W/m}^2\text{K}$ **A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!**

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 10 %

Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 1.05 W/mK Fajlagos tömeg: 852 kg/m^2 Fajlagos hőtároló tömeg: 320 kg/m^2 Hőátadási tényező kívül: $0.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ Hőátadási tényező belül: $6.00 \text{ W/m}^2\text{K}$

Padlószint magassága: 0.0 m

Rétegek belülről kifelé

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]
megnevezés	-			-			
mozaiklap burkolat	1	1	1,050	-	0,0095	1800	0,88
ágyazó habarcs	2	1	1,400	-	0,0071	2000	0,84
kavicsbeton	3	5	1,280	-	0,0391	2200	0,84
2 rtg vízszigetelés	4	0,4	0,120	-	0,0333	1100	-
aljzatbeton	5	10	1,280	-	0,0781	2200	0,84
kavicsfeltöltés	6	20	0,350	-	0,5714	1800	0,84
földfeltöltés	7	15	-	-	0,2000	800	-

R2 (Pince földem) M

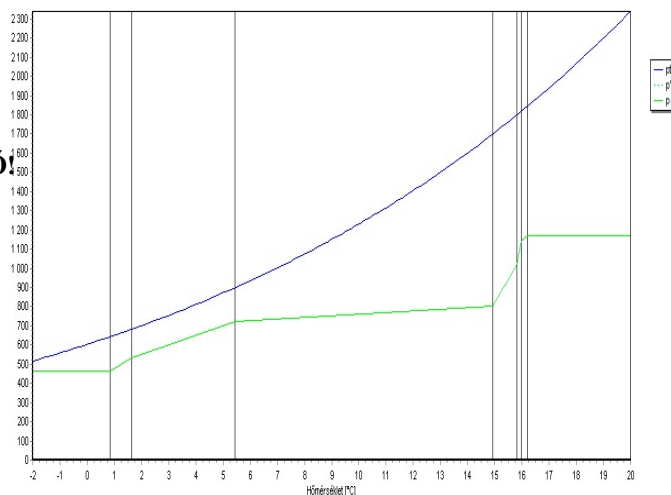
Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: pinceföldem

y méret: 1 m

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.04 W/m²KMegengedett értéke: 0.26 W/m²K**A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!**

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 10 %

Eredő hőátbocsátási tényező: 1.14 W/m²KFajlagos tömeg: 473 kg/m²Fajlagos hőtároló tömeg: 164 / 192 kg/m²Hőátadási tényező kívül: 8.00 W/m²KHőátadási tényező belül: 6.00 W/m²K

Rétegek belülről kifelé

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]
megnevezés	-			-			
mozaiklap burkolat	1	1	1,050	-	0,0095	1800	0,88
ágyazó habarcs	2	1	1,400	-	0,0071	2000	0,84
kavicsbeton	3	5	1,280	-	0,0391	2200	0,84
salak feltöltés	4	10	0,240	-	0,4167	700	0,75
poroszsüveg földem (tégla boltozat)	5	12	0,720	-	0,1667	1700	0,88
javitott mészkövek	6	3	0,870	-	0,0345	1700	0,92

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ

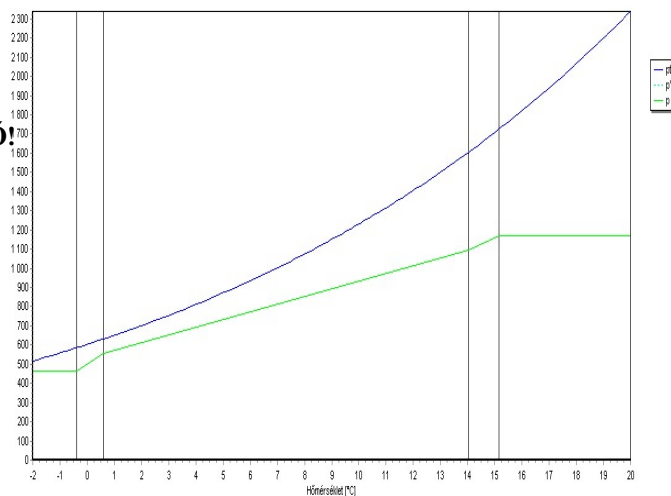
R3 Külső fal (30) M

Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: külső fal

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: $1.76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Megengedett értéke: $0.24 \text{ W/m}^2\text{K}$ **A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!**

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 20 %

Eredő hőátbocsátási tényező: $2.11 \text{ W/m}^2\text{K}$ Fajlagos tömeg: 514 kg/m^2 Fajlagos hőtároló tömeg: 191 kg/m^2 Hőátadási tényező kívül: $24.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ Hőátadási tényező belül: $8.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

Rétegek kívülről befelé

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ -	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]
megnevezés	-	-	-	-	-	-	-
külső vakolat	1	2,5	0,990	-	0,0253	1850	0,88
kism. tömör agyagtégla	2	25	0,720	-	0,3472	1700	0,88
javitott mészvakolat	3	2,5	0,870	-	0,0287	1700	0,92

Vizsgálati jelentés: A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!

Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt ki tud alakulni (feltöltési idő: 73 nap). Az izotermával nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál.

1. (külső vakolat)75%-NAL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!

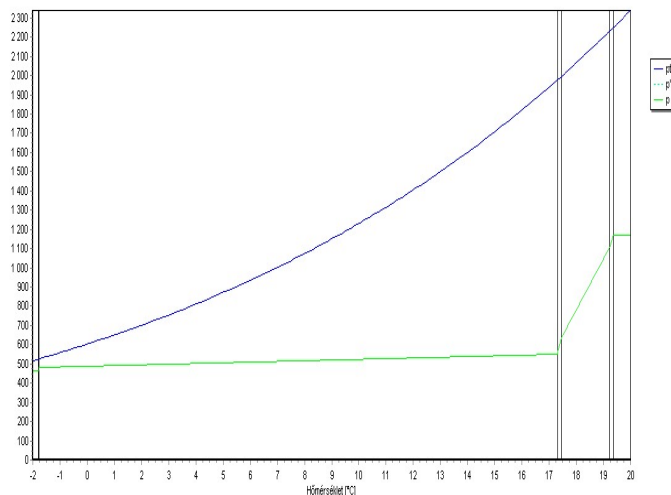
R3 Külső fal (30) T

Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: külső fal

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: $0.23 \text{ W/m}^2\text{K}$ Megengedett értéke: $0.24 \text{ W/m}^2\text{K}$ **A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.**

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 20 %

Eredő hőátbocsátási tényező: $0.28 \text{ W/m}^2\text{K}$ Fajlagos tömeg: 551 kg/m^2 Fajlagos hőtároló tömeg: 191 kg/m^2 Hőátadási tényező kívül: $24.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ Hőátadási tényező belül: $8.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

Rétegek kívülről befelé

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]
megnevezés	-			-			
dryvit dörzsvakolat	1	0,2	0,990	-	0,0020	1800	0,88
dryvit Primus ragasztó	2	0,3	0,930	-	0,0032	1800	0,88
kőzetgyapot hőszigetelés	3	15	0,040	-	3,7500	150	0,84
dryvit Primus ragasztó	4	0,3	0,930	-	0,0032	1800	0,88
külső vakolat	5	2,5	0,990	-	0,0253	1850	0,88
kism. tömör agyagtégla	6	25	0,720	-	0,3472	1700	0,88
javított mészvakolat	7	2,5	0,870	-	0,0287	1700	0,92

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ

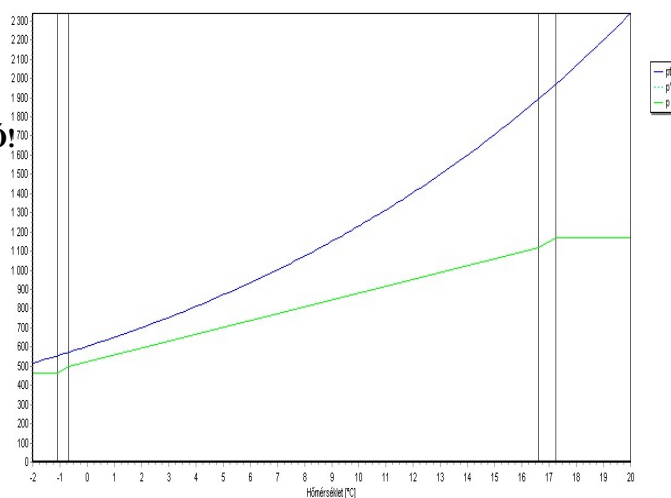
R3 Külső fal (55) M

Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: külső fal

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.00 W/m²KMegengedett értéke: 0.24 W/m²K**A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!**

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 20 %

Eredő hőátbocsátási tényező: 1.20 W/m²KFajlagos tömeg: 832 kg/m²Fajlagos hőtároló tömeg: 161 kg/m²Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m²KHőátadási tényező belül: 8.00 W/m²K

Rétegek kívülről befelé

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]
megnevezés	-			-			
külső vakolat	1	1,5	0,810	-	0,0185	1650	0,92
kevéslükű égetett tégl	2	51	0,650	-	0,7846	1500	0,88
belső vakolat	3	2,5	0,870	-	0,0287	1700	0,92

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ

Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt nem tud kialakulni (feltöltési idő: 221 nap). Az izotermával nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál.

1. (külső vakolat) 75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!

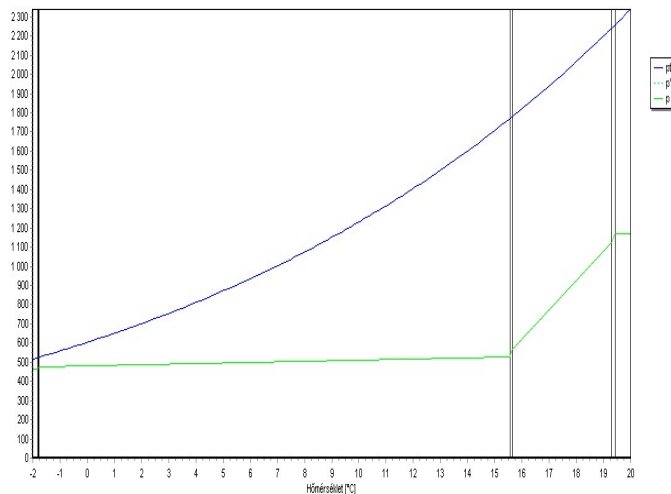
R3 Külső fal (55) T

Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: külső fal

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: $0.21 \text{ W/m}^2\text{K}$ Megengedett értéke: $0.24 \text{ W/m}^2\text{K}$ **A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.**

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 20 %

Eredő hőátbocsátási tényező: $0.25 \text{ W/m}^2\text{K}$ Fajlagos tömeg: 869 kg/m^2 Fajlagos hőtároló tömeg: 161 kg/m^2 Hőátadási tényező kívül: $24.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ Hőátadási tényező belül: $8.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

Rétegek kívülről befelé

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]
megnevezés	-	-	-	-	-	-	-
dryvit dörzsvakolat	1	0,2	0,990	-	0,0020	1800	0,88
dryvit Primus ragasztó	2	0,3	0,930	-	0,0032	1800	0,88
kőzetgyapot hőszigetelés	3	15	0,040	-	3,7500	150	0,84
dryvit Primus ragasztó	4	0,3	0,930	-	0,0032	1800	0,88
külső vakolat	5	1,5	0,810	-	0,0185	1650	0,92
kevésllyukú égetett téglá	6	51	0,650	-	0,7846	1500	0,88
belső vakolat	7	2,5	0,870	-	0,0287	1700	0,92

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ

R4 (Padlásfödém) M

Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: padlásfödém

y méret: 1 m

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: $2.72 \text{ W/m}^2\text{K}$ Megengedett értéke: $0.17 \text{ W/m}^2\text{K}$ **A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!**

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 10 %

Eredő hőátbocsátási tényező: $2.99 \text{ W/m}^2\text{K}$ Fajlagos tömeg: 600 kg/m^2 Fajlagos hőtároló tömeg: $292 / 308 \text{ kg/m}^2$ Hőátadási tényező kívül: $12.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ Hőátadási tényező belül: $10.00 \text{ W/m}^2\text{K}$

Rétegek kívülről befelé

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]
megnevezés	-	-	-	-	-	-	-
felbeton	1	5	1,280	-	0,0391	2200	0,84
E gerendás béléstestés födém	2	19	1,550	-	0,1226	2400	0,84
javitott mészvakolat	3	2	0,870	-	0,0230	1700	0,92

R4 (Padlásfödém) T

Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: padlásfödém

y méret: 1 m

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: $0.16 \text{ W/m}^2\text{K}$ Megengedett értéke: $0.17 \text{ W/m}^2\text{K}$ **A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.**

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 10 %

Eredő hőátbocsátási tényező: $0.18 \text{ W/m}^2\text{K}$ Fajlagos tömeg: 605 kg/m^2 Fajlagos hőtároló tömeg: 502 kg/m^2 Hőátadási tényező kívül: $12.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ Hőátadási tényező belül: $10.00 \text{ W/m}^2\text{K}$

Rétegek kívülről befelé

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ -	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]
megnevezés	-			-			
URSA HF-HL	1	10	0,035	-	2,8570	24	0,84
URSA HF-HL	2	10	0,035	-	2,8570	24	0,84
felbeton	3	5	1,280	-	0,0391	2200	0,84
E gerendás béléstest fődém	4	19	1,550	-	0,1226	2400	0,84
javított mészvakolat	5	2	0,870	-	0,0230	1700	0,92

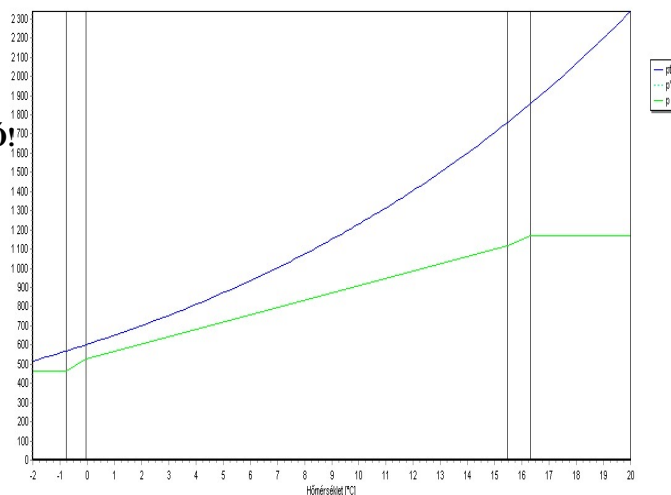
R4 Külső fal (38) M

Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: külső fal

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: $1.34 \text{ W/m}^2\text{K}$ Megengedett értéke: $0.24 \text{ W/m}^2\text{K}$ **A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!**

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 20 %

Eredő hőátbocsátási tényező: $1.60 \text{ W/m}^2\text{K}$ Fajlagos tömeg: 735 kg/m^2 Fajlagos hőtároló tömeg: 191 kg/m^2 Hőátadási tényező kívül: $24.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ Hőátadási tényező belül: $8.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

Rétegek kívülről befelé

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ -	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]
megnevezés	-			-			
külső vakolat	1	2,5	0,990	-	0,0253	1850	0,88
kism. tömör agyagtégla	2	38	0,720	-	0,5278	1700	0,88
javított mészvakolat	3	2,5	0,870	-	0,0287	1700	0,92

Vizsgálati jelentés: A vizsgálatához KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!

Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt ki tud alakulni (feltöltési idő: 135 nap). Az izotermával nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál.

1. (külső vakolat)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálatához KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!

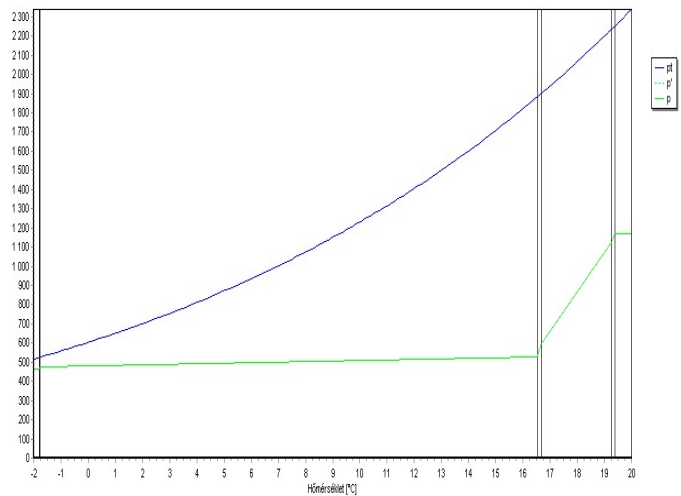
R4 Külső fal (38) T

Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: külső fal

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: $0.22 \text{ W/m}^2\text{K}$ Megengedett értéke: $0.24 \text{ W/m}^2\text{K}$ **A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.**

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 20 %

Eredő hőátbocsátási tényező: $0.27 \text{ W/m}^2\text{K}$ Fajlagos tömeg: 772 kg/m^2 Fajlagos hőátároló tömeg: 191 kg/m^2 Hőátadási tényező kívül: $24.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ Hőátadási tényező belül: $8.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

Rétegek kívülről befelé

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ -	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]
megnevezés	-	-	-	-	-	-	-
dryvit dörzsvakolat	1	0,2	0,990	-	0,0020	1800	0,88
dryvit Primus ragasztó	2	0,3	0,930	-	0,0032	1800	0,88
kőzetgyapot hőszigetelés	3	15	0,040	-	3,7500	150	0,84
dryvit Primus ragasztó	4	0,3	0,930	-	0,0032	1800	0,88
külső vakolat	5	2,5	0,990	-	0,0253	1850	0,88
kism. tömör agyagtégla	6	38	0,720	-	0,5278	1700	0,88
javított mészvakolat	7	2,5	0,870	-	0,0287	1700	0,92

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ

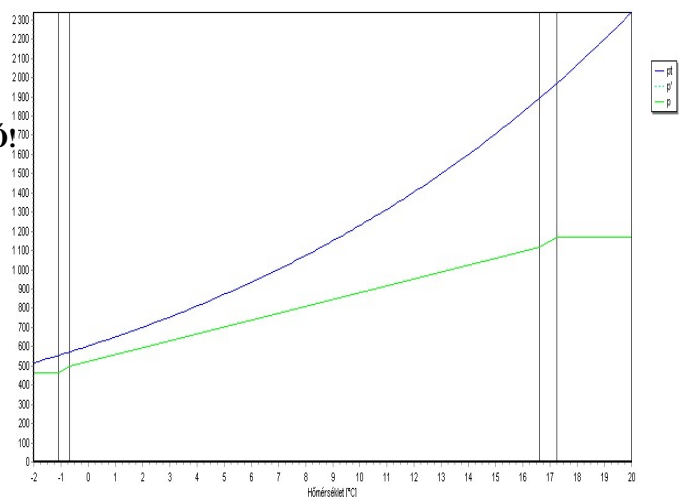
R5 Külső fal (55) M

Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: külső fal

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: $1.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ Megengedett értéke: $0.24 \text{ W/m}^2\text{K}$ **A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!**

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 20 %

Eredő hőátbocsátási tényező: $1.20 \text{ W/m}^2\text{K}$ Fajlagos tömeg: 832 kg/m^2 Fajlagos hőátároló tömeg: 161 kg/m^2 Hőátadási tényező kívül: $24.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ Hőátadási tényező belül: $8.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

Rétegek kívülről befelé

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]
megnevezés	-	[cm]	[W/mK]	-	[m ² K/W]	[kg/m ³]	[kJ/kgK]
külső vakolat	1	1,5	0,810	-	0,0185	1650	0,92
kevéslukú égetett tégl	2	51	0,650	-	0,7846	1500	0,88
belső vakolat	3	2,5	0,870	-	0,0287	1700	0,92

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ

Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt nem tud kialakulni (feltöltési idő: 221 nap). Az izotermával nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál.

1. (külső vakolat)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!

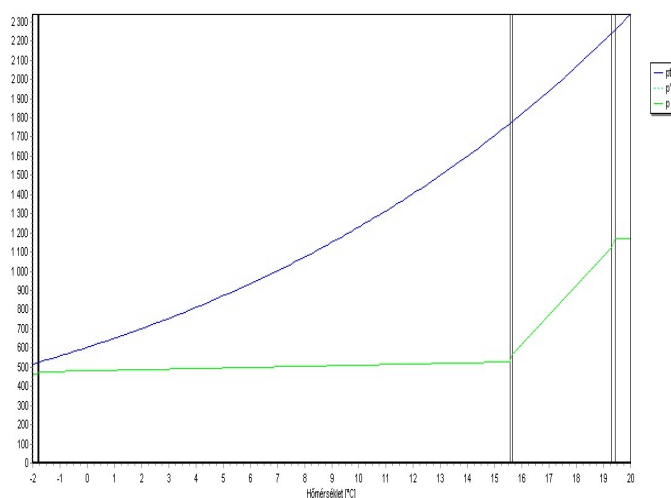
R5 Külső fal (55) T

Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: külső fal

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.21 W/m²KMegengedett értéke: 0.24 W/m²K**A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.**

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 20 %

Eredő hőátbocsátási tényező: 0.25 W/m²KFajlagos tömeg: 869 kg/m²Fajlagos hőtároló tömeg: 161 kg/m²Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m²KHőátadási tényező belül: 8.00 W/m²K

Rétegek kívülről befelé

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]
megnevezés	-	[cm]	[W/mK]	-	[m ² K/W]	[kg/m ³]	[kJ/kgK]
dryvit dörzsvakolat	1	0,2	0,990	-	0,0020	1800	0,88
dryvit Primus ragasztó	2	0,3	0,930	-	0,0032	1800	0,88
kőzetgyapot hőszigetelés	3	15	0,040	-	3,7500	150	0,84
dryvit Primus ragasztó	4	0,3	0,930	-	0,0032	1800	0,88
külső vakolat	5	1,5	0,810	-	0,0185	1650	0,92
kevéslukú égetett tégl	6	51	0,650	-	0,7846	1500	0,88
belső vakolat	7	2,5	0,870	-	0,0287	1700	0,92

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ

R6 (Padlásfödém) M

Megrendelői adatszolgáltatás alapján. Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: padlásfödém
 y méret: 1 m
 Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.60 W/m²K
 Megengedett értéke: 0.17 W/m²K

A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 10 %
 Eredő hőátbocsátási tényező: 1.75 W/m²K
 Fajlagos tömeg: 100 kg/m²
 Fajlagos hőtároló tömeg: 43 / 98 kg/m²
 Hőátadási tényező kívül: 12.00 W/m²K
 Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m²K

Réteg	No.	d	λ	κ	R	ρ	c
		[cm]	[W/mK]		[m ² K/W]	[kg/m ³]	[kJ/kgK]
megnevezés	-			-			
talaj feltöltés	1	5	0,580	-	0,0862	1600	0,84
deszkázat	2	2,5	0,230	-	0,1087	400	2,51
15*15 fa gerenda	3	15	-	-	0,1400	-	-
deszkázat	4	2,5	0,230	-	0,1087	400	2,51

R6 (Padlásfödém) T

Megrendelői adatszolgáltatás alapján. Megrendelői adatszolgáltatás alapján.

Típusa: padlásfödém
 y méret: 1 m
 Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.16 W/m²K
 Megengedett értéke: 0.17 W/m²K

A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 10 %
 Eredő hőátbocsátási tényező: 0.17 W/m²K
 Fajlagos tömeg: 105 kg/m²
 Fajlagos hőtároló tömeg: 43 kg/m²
 Hőátadási tényező kívül: 12.00 W/m²K
 Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m²K

Réteg	No.	d	λ	κ	R	ρ	c
		[cm]	[W/mK]		[m ² K/W]	[kg/m ³]	[kJ/kgK]
megnevezés	-			-			
URSA HF-HL	1	10	0,035	-	2,8570	24	0,84
URSA HF-HL	2	10	0,035	-	2,8570	24	0,84
talaj feltöltés	3	5	0,580	-	0,0862	1600	0,84
deszkázat	4	2,5	0,230	-	0,1087	400	2,51
15*15 fa gerenda	5	15	-	-	0,1400	-	-
deszkázat	6	2,5	0,230	-	0,1087	400	2,51

Határoló szerkezetek:

Szerkezet megnevezés	tájolás	Hajlásszög [°]	U [W/m²K]	U* [W/m²K]	A [m²]	Ψ [W/mK]	L [m]	AU*+LΨ [W/K]	A _ü [m²]	Q _{sd} [kWh/a]
R3 Külső fal (55) M	É	függőleges	1,2	1,2	29,1	-	-	34,9	-	-
Ablak M	É	függőleges	1,8	1,64	8,1	-	-	13,3	6,5	507,5
R3 Külső fal (55) M	ÉK	függőleges	1,2	1,2	84,7	-	-	101,8	-	-
Ablak M	ÉK	függőleges	1,8	1,64	41,2	-	-	67,5	32,9	2578,1
R3 Külső fal (55) M	DK	függőleges	1,2	1,2	205,1	-	-	246,5	-	-
Ablak M	DK	függőleges	1,8	1,64	23,6	-	-	38,7	18,9	1480,1
R3 Külső fal (55) M	DNY	függőleges	1,2	1,2	49,9	-	-	59,9	-	-
R4 Külső fal (38) M	DNY	függőleges	1,6	1,6	33,8	-	-	54,2	-	-
Ablak M	DNY	függőleges	1,8	1,64	25,3	-	-	41,5	20,2	1584,4
R4 Külső fal (38) M	NY	függőleges	1,6	1,6	11,2	-	-	18,0	-	-
Ablak M	NY	függőleges	1,8	1,64	8,4	-	-	13,8	6,7	526,3
Ajtó M	NY	függőleges	2,5	2,5	4,3	-	-	10,7	2,6	200,3
R3 Külső fal (30) M	ÉNY	függőleges	2,11	2,11	53,9	-	-	113,8	-	-
R4 Külső fal (38) M	ÉNY	függőleges	1,6	1,6	73,8	-	-	118,3	-	-
Ablak M	ÉNY	függőleges	1,8	1,64	32,2	-	-	52,8	25,8	2016,7
Ablak M	ÉNY	függőleges	2,5	2,21	3,8	-	-	8,4	3,0	236,8
Ajtó M	ÉNY	függőleges	2,5	2,5	6,9	-	-	17,2	4,1	323,5
R1 (Talajon fekvőpadló) M			-	-	824,6	1,05	203,0	213,1	-	-
R4 (Padlásfödém) M			2,99	2,39	445,0	-	-	1064,1	-	-
R6 (Padlásfödém) M			1,75	1,4	591,1	-	-	829,9	-	-
R2 (Pince födém) M			1,14	0,326	211,5	-	-	68,9	-	-

Hőtároló tömegek:

Megnevezés	A [m²]	m _t [kg/m²]	M _t [t]
R3 Külső fal (30) M	53,9	191	10,29
R3 Külső fal (55) M	368,8	161	59,37
R4 Külső fal (38) M	118,9	191	22,70
R1 (Talajon fekvőpadló) M	824,6	320	263,88
R4 (Padlásfödém) M	445,0	292	129,94
R6 (Padlásfödém) M	591,1	43	25,42
R2 (Pince födém) M	211,5	164	34,68
Összesen	-	-	546,28

m_t: 527 kg/m² (Fajlagos hőtároló tömegek számított értéke)

Épület tömeg besorolása: nehéz (m_t > 400 kg/m²)

ε:	0.75	(Sugárzás hasznosítási tényező)
A:	2767.4 m²	(Fűtött épület(rész) térfogatot határoló összfelület)
V:	3263.9 m³	(Fűtött épület(rész) térfogat)
A/V:	0.848 m²/m³	(Felület-térfogat arány)
Q _{sd} +Q _{sid} :	(9454 + 0) * 0,75 = 7090 kWh/a	(Sugárzási hőnyereség)
ΣAU + ΣLΨ:	3187.5 W/K	

$$q = [\Sigma AU + \Sigma L \Psi - (Q_{sd} + Q_{sid}) / 72] / V = (3187,5 - 7090 / 72) / 3263,94$$

q: 0.946 W/m³K (Számított fajlagos hővesztégtényező)

q_{max}: 0.408 W/m³K (Megengedett fajlagos hővesztégtényező)

Az épület fajlagos hővesztégtényezője NEM FELEL MEG!

q_{max,opt}: 0.308 W/m³K (Költségoptimalizált megengedett fajlagos hővesztégtényező)

Az épület fajlagos hővesztégtényezője a költségoptimalizált követelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok

Épület(rész) jellege: Egyéb

A_N :	1036.2 m ²	(Fűtött alapterület)
n :	1.30 1/h	(Átlagos légcsereszám a fűtési időben)
σ :	0.80	(Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
$Q_{sd} + Q_{sid}$:	(2,55 + 0) * 0,75 = 1,91 kW	(Sugárzási nyereség)
q_b :	9.00 W/m ²	(Belső hőnyereség átlagos értéke)
$E_{vil,n}$:	6.65 kWh/m ² a	(Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
q_{HMV} :	7.00 kWh/m ² a	(Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
$n_{nyár}$:	3.00 1/h	(Légcsereszám a nyári időben)
$Q_{sdnyár}$:	12,34 kW	(Sugárzási nyereség)

Fajlagos értékekből számolt igények

$Q_b = \Sigma A_N q_b$:	9326 W	(Belső hőnyereségek összege)
$Q_{b,\epsilon} = \Sigma A_N q_{b,\epsilon}$:	6994 W	(Belső hőnyereségek összege a hasznosítással)
$\Sigma E_{vil,n} = \Sigma A_N E_{vil,n}$:	6891 kWh/a	(Világítás éves nettó energia igénye)
$Q_{HMV} = \Sigma A_N q_{HMV}$:	7253 kWh/a	(Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
$V_{\text{átl}} = \Sigma V n$:	4243.1 m ³ /h	(Átlagos levegő térfogatáram a fűtési időben)
$V_{LT} = \Sigma V n_{LT} * Z_{LT} / Z_F$:	0.0 m ³ /h	(Levegő térfogatáram a használati időben)
$V_{inf} = \Sigma V n_{inf} * (1 - Z_{LT} / Z_F)$:	0.0 m ³ /h	(Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
$V_{dt} = \Sigma (V_{\text{átl}} + V_{LT} (1 - \eta) + V_{inf})$:	4243.1 m ³ /h	(Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
$V_{nyár} = \Sigma V n_{nyár}$:	9791.8 m ³ /h	(Levegő térfogatáram nyáron)

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása

$$\Delta t_b = (Q_{sd} + Q_{sid} + Q_{b,\epsilon}) / (\Sigma AU + \Sigma \Psi + 0,35 V_{dt}) + 2$$

$$\Delta t_b = (1914 + 6994,15) / (3187,5 + 0,35 * 4243,12) + 2 = 3,9 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$t_i: 20,0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad (\text{Átlagos belső hőmérséklet})$$

$$H: 72000 \text{ hK/a} \quad (\text{Fűtési hőfokhíd})$$

$$Z_F: 4400 \text{ h/a} \quad (\text{Fűtési idő hossza})$$

$$Q_F = H[V_q + 0,35 \Sigma V_{inf,F}] \sigma - P_{LT,F} Z_F - Z_F Q_{b,\epsilon}$$

$$Q_F = 72 * (3263,94 * 0,946 + 0,35 * 4243,1) * 0,8 - 0 * 4,4 - 4,4 * 6994,15 = 232,6 \text{ MWh/a}$$

$$q_F: 224.50 \text{ kWh/m}^2\text{a} \quad (\text{Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye})$$

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése

$$\Delta t_{bnyár} = (Q_{sdnyár} + Q_b) / (\Sigma AU + \Sigma \Psi + 0,35 V_{nyár})$$

$$\Delta t_{bnyár} = (12339 + 9325,53) / (3187,5 + 0,35 * 9791,81) = 3,3 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_{bnyármax}: 3,0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad (\text{A nyári felmelegedés elfogadható értéke})$$

A nyári felmelegedés olyan mértékű, hogy gépi hűtést igényel. Hatékonyabb, lehetőleg külső árnyékolók alkalmazása javasolt!

Fűtési rendszer

A_N : 1036.2 m² (a rendszer alapterülete)
 q_f : 224.50 kWh/m²a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Fűtött téren belül elhelyezett állandó hőmérsékletű olaj- vagy gázkazán

e_f : 1.00 (földgáz)
 C_k : 1.15 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
 $q_{k,v}$: 0.27 kWh/m²a (segédenergia igény)

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, egy központi szabályozóval

$q_{f,h}$: 9.60 kWh/m²a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 70/55

$q_{f,v}$: 1.80 kWh/m²a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Állandó fordulatszámú szivattyú, hőlépcső 15 K

E_{FSz} : 0.45 kWh/m²a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tárolási veszteség nincs

$q_{f,t}$: 0.00 kWh/m²a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)

E_{FT} : 0.00 kWh/m²a

$$E_F = (q_f + q_{f,h} + q_{f,v} + q_{f,t}) \Sigma (C_k \alpha_k e_p) + (E_{FSz} + E_{FT} + q_{k,v}) e_v$$

$$E_F = (224,5 + 9,6 + 1,8 + 0) * 1,15 + (0,45 + 0 + 0,27) * 2,5 = 273.08 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

Melegvíz-termelő rendszer

A_N : 1036.2 m² (a rendszer alapterülete)
 $q_{H MV}$: 7.00 kWh/m²a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

Elektromos fűtőpatron

$e_{H MV}$: 2.50 (elektromos áram)
 C_k : 1.00 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
 E_k : 0.00 kWh/m²a (segédenergia igény)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, cirkuláció nélkül

$q_{H MV,v}$: 10.00 % (a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
 E_C : 0.00 kWh/m²a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fűtött térben, nappali árammal működő elektromos boyler

$q_{H MV,t}$: 5.00 % (a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

$$E_{H MV} = q_{H MV} (1 + q_{H MV,v} / 100 + q_{H MV,t} / 100) \Sigma (C_k \alpha_k e_{H MV}) + (E_C + E_k) e_v$$

$$E_{H MV} = 7 * (1 + 0,1 + 0,05) * 2,5 + (0 + 0) * 2,5 = 20.12 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

Világítási rendszer

A_N : 1036.2 m² (a rendszer alapterülete)
 v : 1.00 (a világítás korrekciós szorzója)

$$E_{vil} = (\Sigma E_{vil,n} / A_N) v e_v$$

$$E_{vil} = 6,65 * 1 * 2,5 = 16.62 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

A referencia épület adatai

n :	1.30 1/h	(Átlagos légcsereszám a fűtési időben)
σ :	0.80	(Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
q_b :	9.00 W/m ²	(Belső hőnyereség átlagos értéke)
$E_{vil,n}$:	6.65 kWh/m ² a	(Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
u :	1.00	(Világítás korrekciós szorzó)
q_{HMV} :	7.00 kWh/m ² a	(Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)

A fűtési rendszer

Hőtermelő a fűtött téren kívül

Elosztóvezetékek a fűtött téren kívül

 E_F : 148.09 kWh/m²a (Fűtés éves fajlagos primer energiaigénye)136.00 kWh/m²a (Költségoptimalizált követelményszintnél)**A melegvíz termelő rendszer**

Elosztóvezetékek a fűtött téren kívül

Tároló a fűtött téren kívül

 E_{HMV} : 10.22 kWh/m²a (Melegvíz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)9.89 kWh/m²a (Költségoptimalizált követelményszintnél)**Világítás** E_{vil} : 16.62 kWh/m²a (Világítás éves fajlagos primer energiaigénye)16.62 kWh/m²a (Költségoptimalizált követelményszintnél)**Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője**

$$E_P = E_F + E_{HMV} + E_{vil} + E_{LT} + E_{hű} + E_{+,-} = 273,08 + 20,13 + 16,63 + 0 + 0 + 0$$

 E_P : **309.83 kWh/m²a** (az összesített energetikai jellemző számított értéke) E_{Pmax} : **162.51 kWh/m²a** (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke) E_{Pref} : **160.27 kWh/m²a** (az összesített energetikai jellemző referencia értéke)**Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint**

Energiahordozó típusa	E	e	E_{prim}	e_{CO2}	E_{CO2}	H	F
	[MWh/a]	[-]	[MWh/a]	[g/kWh]	[t/a]		[a]
elektromos áram	15,98	2,50	39,94	365	5,83	-	16,0 MWh
földgáz	281,09	1,00	281,09	203	57,06	36000 kJ/m ³	28109,4 m ³
Összesen			321,04		62,89		

A javasolt korszerűsítések leírása:

Külső homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, padlásfödém hőszigetelés, kondenzációs gázkazán és szabályozott fűtési rendszer kiépítése javasolt. Új napelemes rendszer kiépítése javasolt.

A javaslat(ok) együttes megvalósításával elérhető minősítés: CC

Egyéb megjegyzés:

A tanúsítvány SZÉS6 szakértő bevonásával készült. (SZÉS6/09-0488).